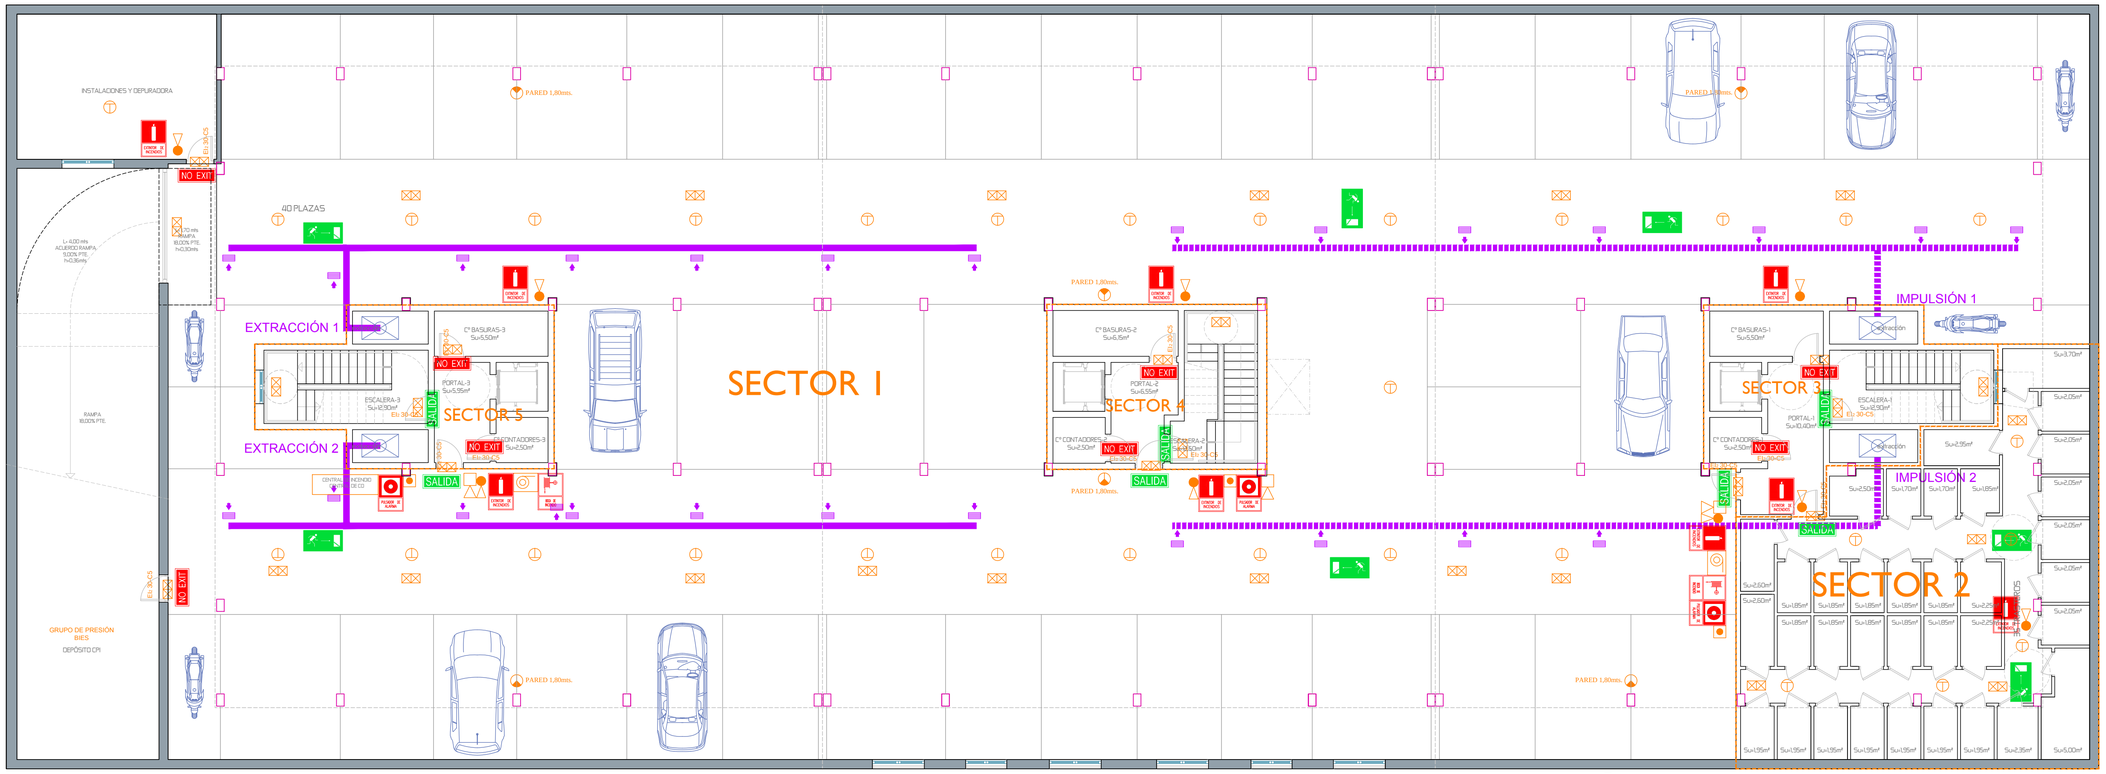

PLANTA SÓTANO BLOQUE SUR

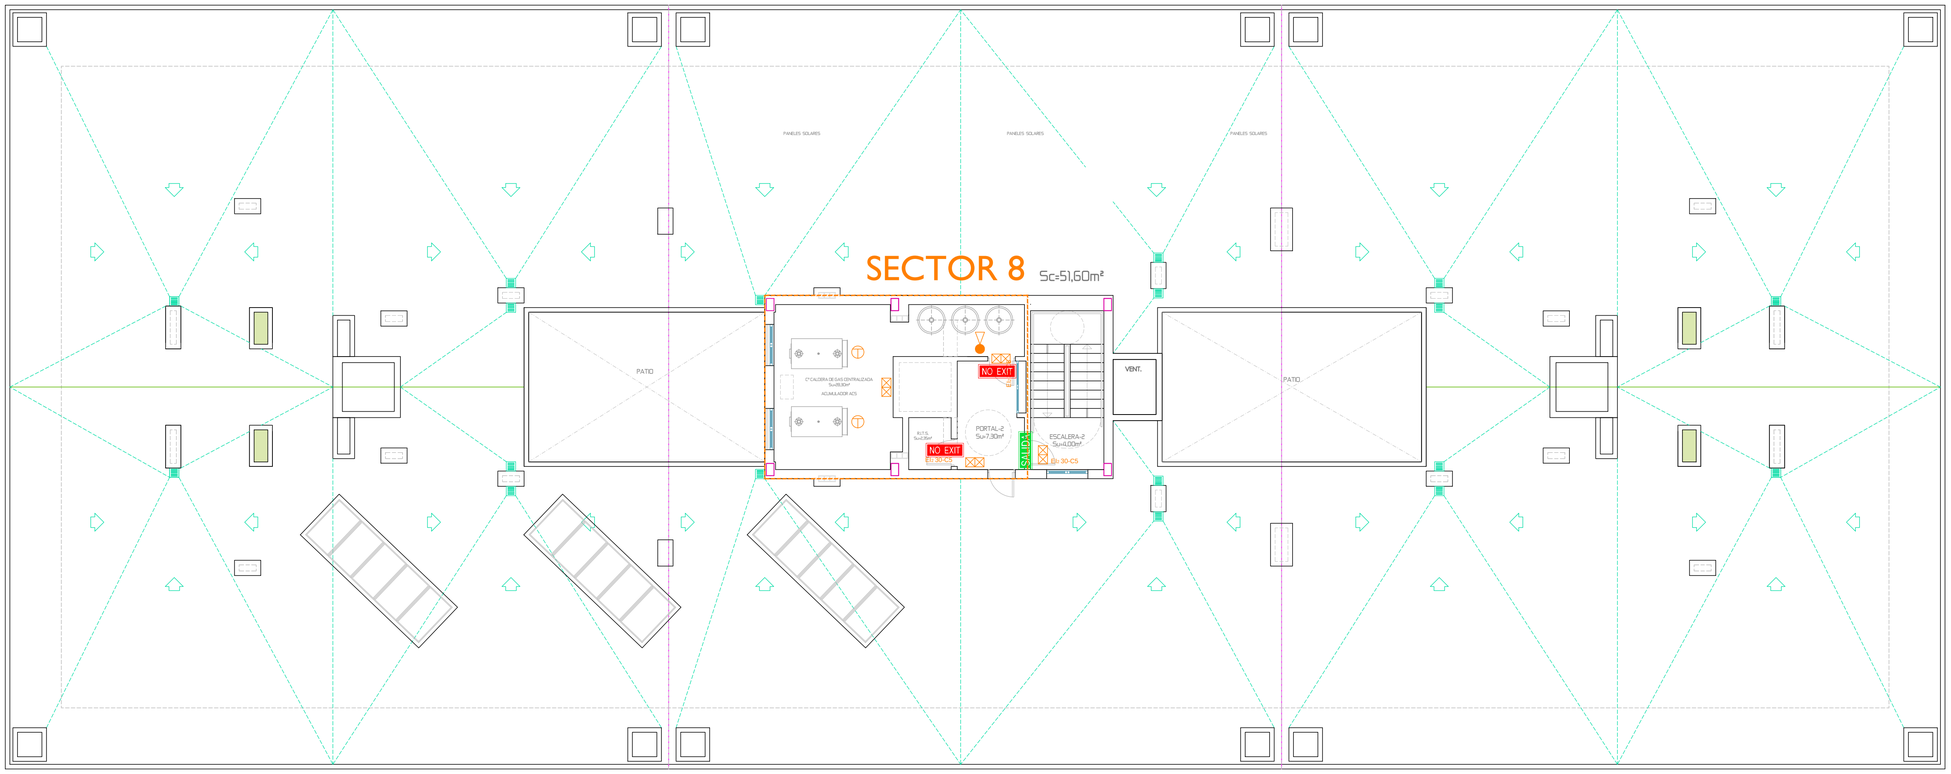

PLANTA DE CUBIERTAS BLOQUE SUR

La boca de incendio equipada, más conocida por sus siglas BIE, es un equipo completo de protección contra incendios que se dispone fijo en la pared y está conectado a la red de abastecimiento de agua. Incluye dentro de un armario todos los elementos necesarios para su uso: manguera contra incendios, devanadera, válvula y lanza boquilla.

Boca de incendio equipada,a BIE es un sistema eficaz en la protección contra incendios que, por su eficacia y facilidad de manejo, puede ser utilizado directamente por los ocupantes de un edificio en la fase inicial de un fuego. El uso de estas mangueras puede evitar incendios más graves.
Las instalaciones de estas bocas contra incendios incluyen mangueras tanto de 25mm como 45mm de diámetro, según necesidades.

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.I.E.)

CENTAL DE ALARMA

PULSADOR DE ALARMA

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

Extintores de polvo ABC

Extintores de Polvo ABC portátiles desde 1kg hasta 6kg. y móviles de 25, 50 y 100kg. Su nombre (Polvo ABC) hace referencia directa a los tipos de fuego para los que está dirigido:

SIRENA

Extintor de polvo ABC

A Combustible en estado sólido
B Combustible en estado líquido
C En estado de Gas

EXTINTOR

Se trata de un agente extintor que realiza una extinción rápida y no tóxica, aunque en función del espacio donde sea proyectado podría causar problemas respiratorios debido al ambiente polvoriento y de humo generado, además de posibles dificultades de visión.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

DETECTOR DE CO

CENTRAL DE DETECCIÓN

ESQUEMA DETECCIÓN

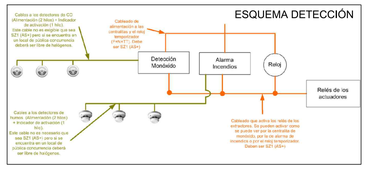

NOTAS DETECCION

1.- LA DISTRIBUCIÓN DE DETECTORES ÓPTICOS CUMPLIRÁ CON LA NORMA UNE 23007-14, APARTADO 6.6.5.2.1.2

2.- LOS PULSADORES DE ALARMA DEBERÁN SITUARSE CLARAMENTE VISIBLES, FACIALMENTE IDENTIFICABLES Y ACCESIBLES.

3.- LOS PULSADORES SE FIJARÁN A UNA ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 1,2 m Y 1,5 m

NOTAS EXTINTORES

1.- ESTARÁN SEÑALIZADOS CONFORME LA UNE 23-033

2.- EL EXTINTOR SE COLOCARÁ DE FORMA QUE SU PARTE SUPERIOR QUEDE COMO MÁXIMO A 1,70 m DEL SUELO.

DETALLE EXTINTOR DE POLVO 21A-113B

DETALLE EXTINTOR DE CO2 89B

LEYENDA DE S.I. Y VENTILACIÓN

- ALUMBRADO DE EMERGENCIA
- EXTINTOR MANUAL 6Kg. POLVO 21A-113B
- DETECTOR IÓNICO TERMOVELOCIMÉTRICO
- DETECTOR DE CO (MONÓXIDO DE CARBONO)
- BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.I.E.)
- PULSADOR DE ALARMA
- SIRENA
- REJILLA DE EXTRACCIÓN (V. FORZADA)
- REJILLA DE ADMISIÓN (V. FORZADA)

SECTORES DE INCENDIO

PROYECTO Y PLANO ES © DE FCO. JAVIER GIL SANTOS - ARQUITECTO
NO SE PUEDE REPRODUCIR PARTE O TOTALIDAD SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA
THIS DRAWING IS THE © OF FCO. JAVIER GIL SANTOS - ARQUITECTO
IT MAY NOT BE REPRODUCED IN PART OR WHOLE WITHOUT WRITTEN PERMISSION

35 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJES

PROYECTO BÁSICO

FCO. JAVIER GIL SANTOS - ARQUITECTO

GIL SANTOS ARQUITECTO
FCO. JAVIER GIL SANTOS COL. 2216
Calle Miró 6. Urbanización La Mina
37184 Villares de la Reina (Salamanca)
923262791-639069815
javiergil.arqtc@telefonica.net
©2014

FDO: EL ARQUITECTO

REF: M66-2015

MIRADOR DE SAN AGUSTÍN — HABITAT XXI

SITUACIÓN LOCATION

BLOQUE RC.2.I
PARCELA RC.2 DEL SECTOR SU-NC nº2 (SALAMANCA)

PROMOTOR
PROMOTER
RESIDENCIAL MIRADOR DE SAN AGUSTÍN

FECHA DATE 01.2016

ESCALA ESCALE 1/100

PLANO Nº SHEET No. **09-SUR**

5 m

ARQUITECTURA: DBSUI

PLANTA DE CUBIERTAS - DBSI GARAJE